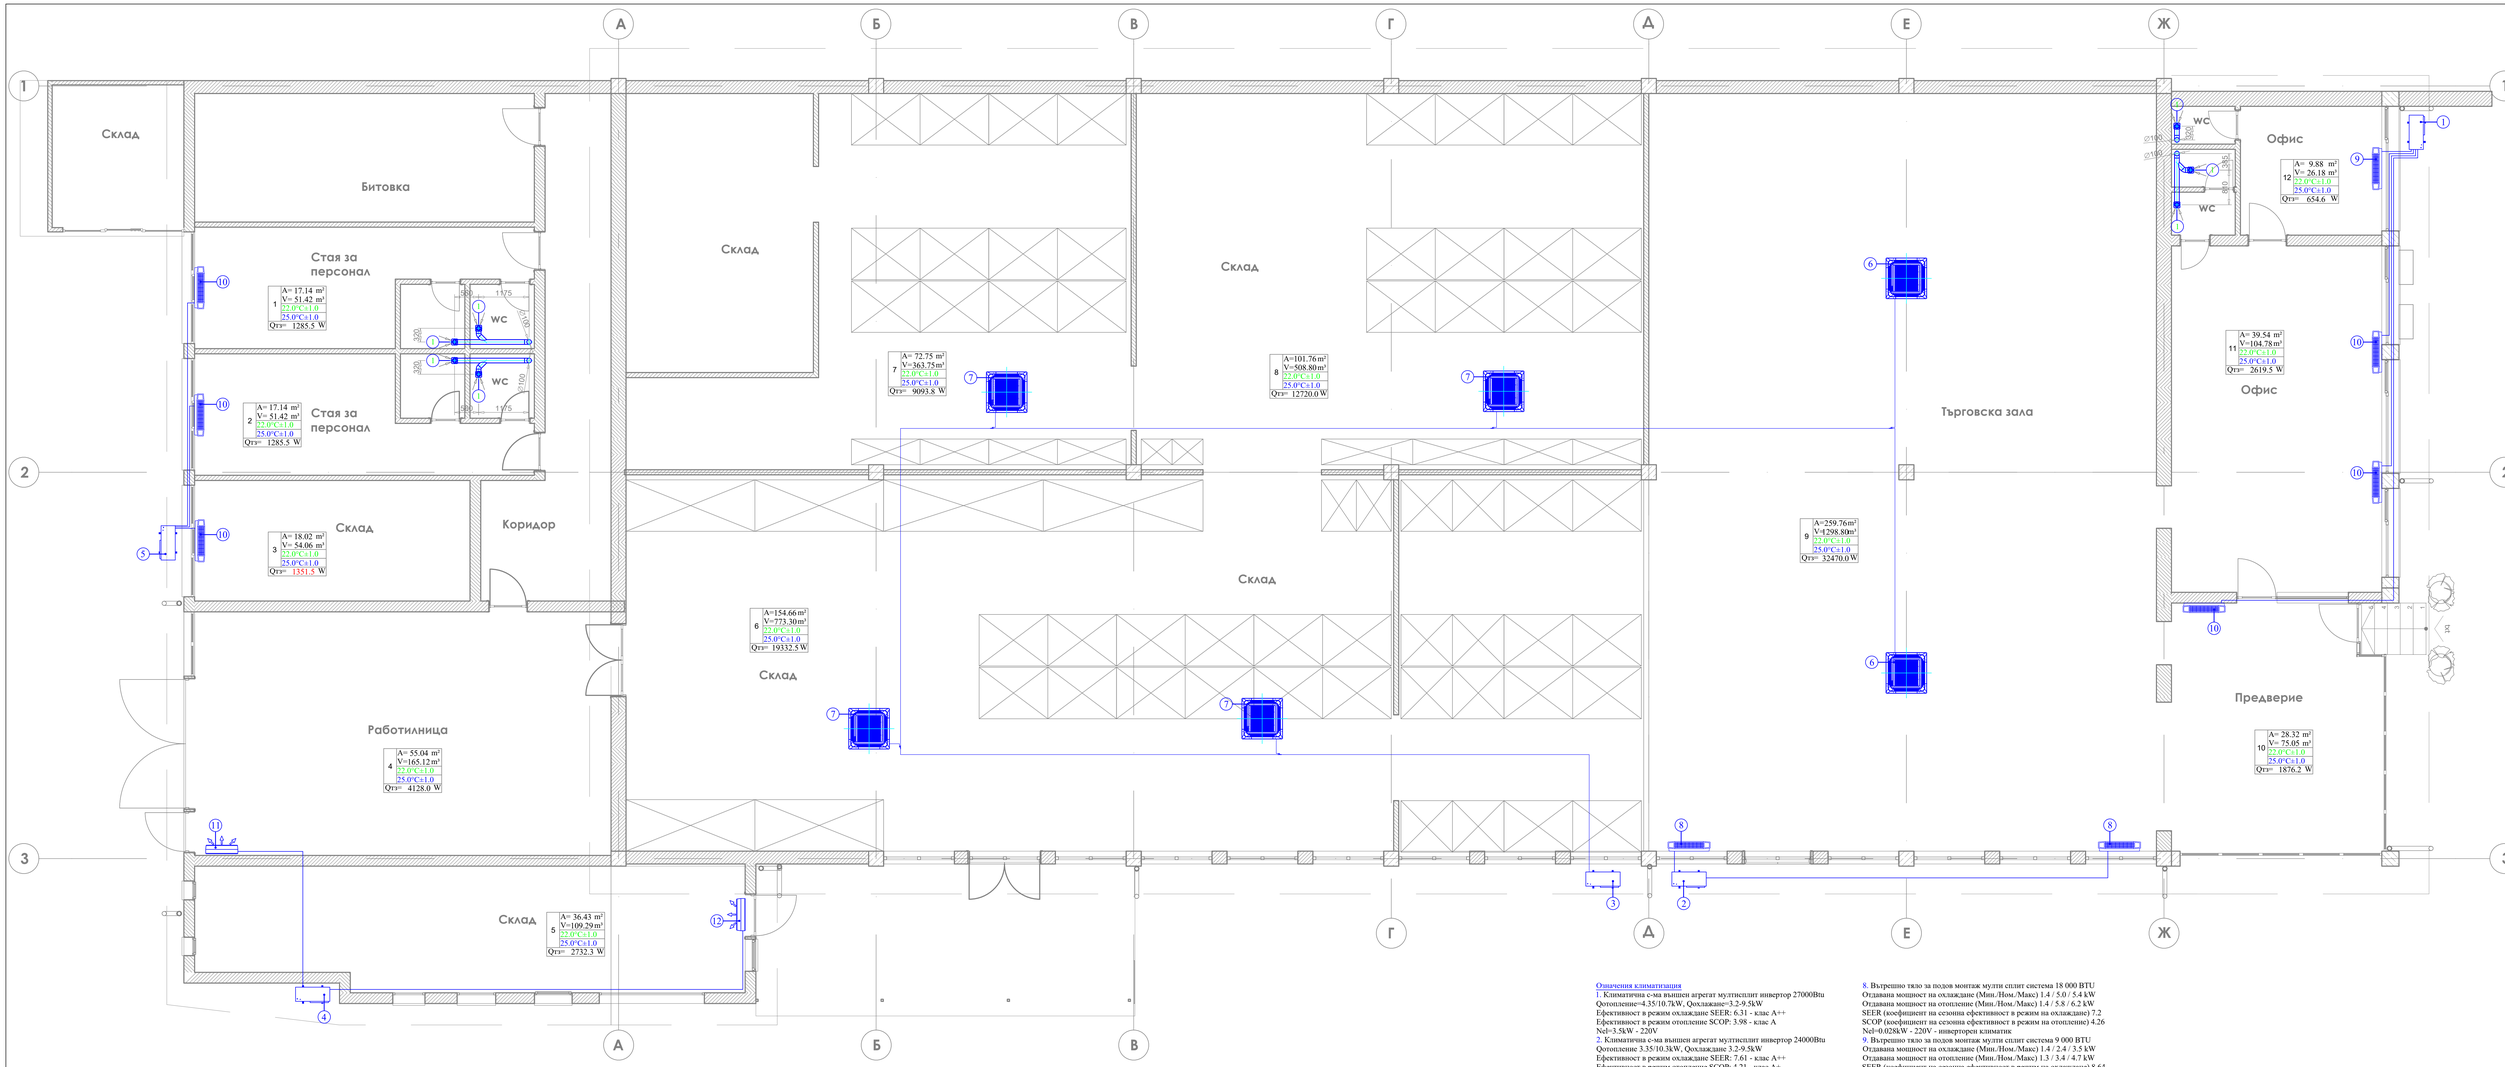

Означения климатизация

1. Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 27000Btu
Qотопление=4.35/10.7kW, Qохлаждане=3.2-9.5kW
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.31 - клас A++
Ефективност в режим отопление SCOP: 3.98 - клас A
Nel=3.5kW - 220V

2. Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 24000Btu
Qотопление 3.35/10.3kW, Qохлаждане 3.2-9.5kW
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.61 - клас A++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.21 - клас A+
Nel=3.5kW - 220V

3. Климатична с-ма външен агрегат VRV или VRF система
Мощност отопление 75kW и охлаждане 67.4kW
Nel=25kW - 380V

4. Климатична с-ма външен агрегат мултисплит супер инвертор с
Qотопление=2.35/10.7kW, Qохлаждане=1.9-8.5kW
Nel=3.0kW - 220V

5. Климатична с-ма външен агрегат мултисплит инвертор 27000Btu
Qотопление=4.35/10.7kW, Qохлаждане=3.2-9.5kW
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.31 - клас A++
Ефективност в режим отопление SCOP: 3.98 - клас A
Nel=3.5kW - 220V

6. Вътрешно тяло за касетъчен тип за таванен монтаж VRV или VRF система
Мощност охлаждане:11,2kW
Мощност отопление:12,5kW
Nel=0.078kW - 220V

7. Вътрешно тяло за касетъчен тип за таванен монтаж VRV или VRF система
Мощност охлаждане:7,1kW
Мощност отопление:8,0kW
Nel=0.028kW - 220V

8. Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 18 000 BTU
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 5.0 / 5.4 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 5.8 / 6.2 kW
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 7.2
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.26
Nel=0.028kW - 220V - инверторен климатик

9. Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 9 000 BTU
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 2.4 / 3.5 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.3 / 3.4 / 4.7 kW
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.64
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.7
Nel=0.028kW - 220V - инверторен климатик

10. Вътрешно тяло за подов монтаж мулти сплит система 12 000 BTU
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 3.4 / 4.4 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 4.5 / 5.8 kW
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.19
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.68
Nel=0.028kW - 220V - инверторен климатик

11. Вътрешно тяло за стенен монтаж мулти сплит система 18 000 BTU
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.7 / 5.0 / 5.3 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.7 / 5.8 / 6.5 kW
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 7.8
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 4.8
Nel=0.028kW - 220V - Хиперинверторен климатик

12. Вътрешно тяло за стенен монтаж мулти сплит система 12 000 BTU
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 3.4 / 4.0 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) 1.4 / 4.0 / 5.2 kW
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) 8.65
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) 5.1
Nel=0.028kW - 220V - Хиперинверторен климатик

Вентилация баня-тоалетни

1. Осов вентилатор за баня с възвратна клапа Q=90m³/h, P=20W, 220V
2. Вентилационна решетка за кръгъл въздуховод Ø100
3. Кръгла тръба от поцинкована ламарина тип "Spiro" Ø100 x 0,5мм

Съгласували:				
Озел.	планд арх.			
ЕЕ.	инж.С.Германова			
ВП	инж.			
ПБ	инж.			

инж.СилВия Германова
Инженер за всички сезони ...
GSM:0886 723 855

Възложител:.....		
	Част:ОВК	Чертеж: №000.01

Проектирали:	длъжност	фамилия	подпис	дата
Проектант:	инж.С.Германова			
Арх.	арх.И.Калинов			
СК	инж.			
ВиК	инж.			
Електро.	инж.			

ОБЕКТ: Мерки за енергийна ефективност на сгради в УПИ XLIX-456, кв.18 по плана на гр.Стара Загора

ФАЗА	Мащаб:
ТП	М 1:50
лист:1	вс.листа:2

План кота ±0,00

Юни 2025г.